


Vedenkulutuslaskelma VE1A

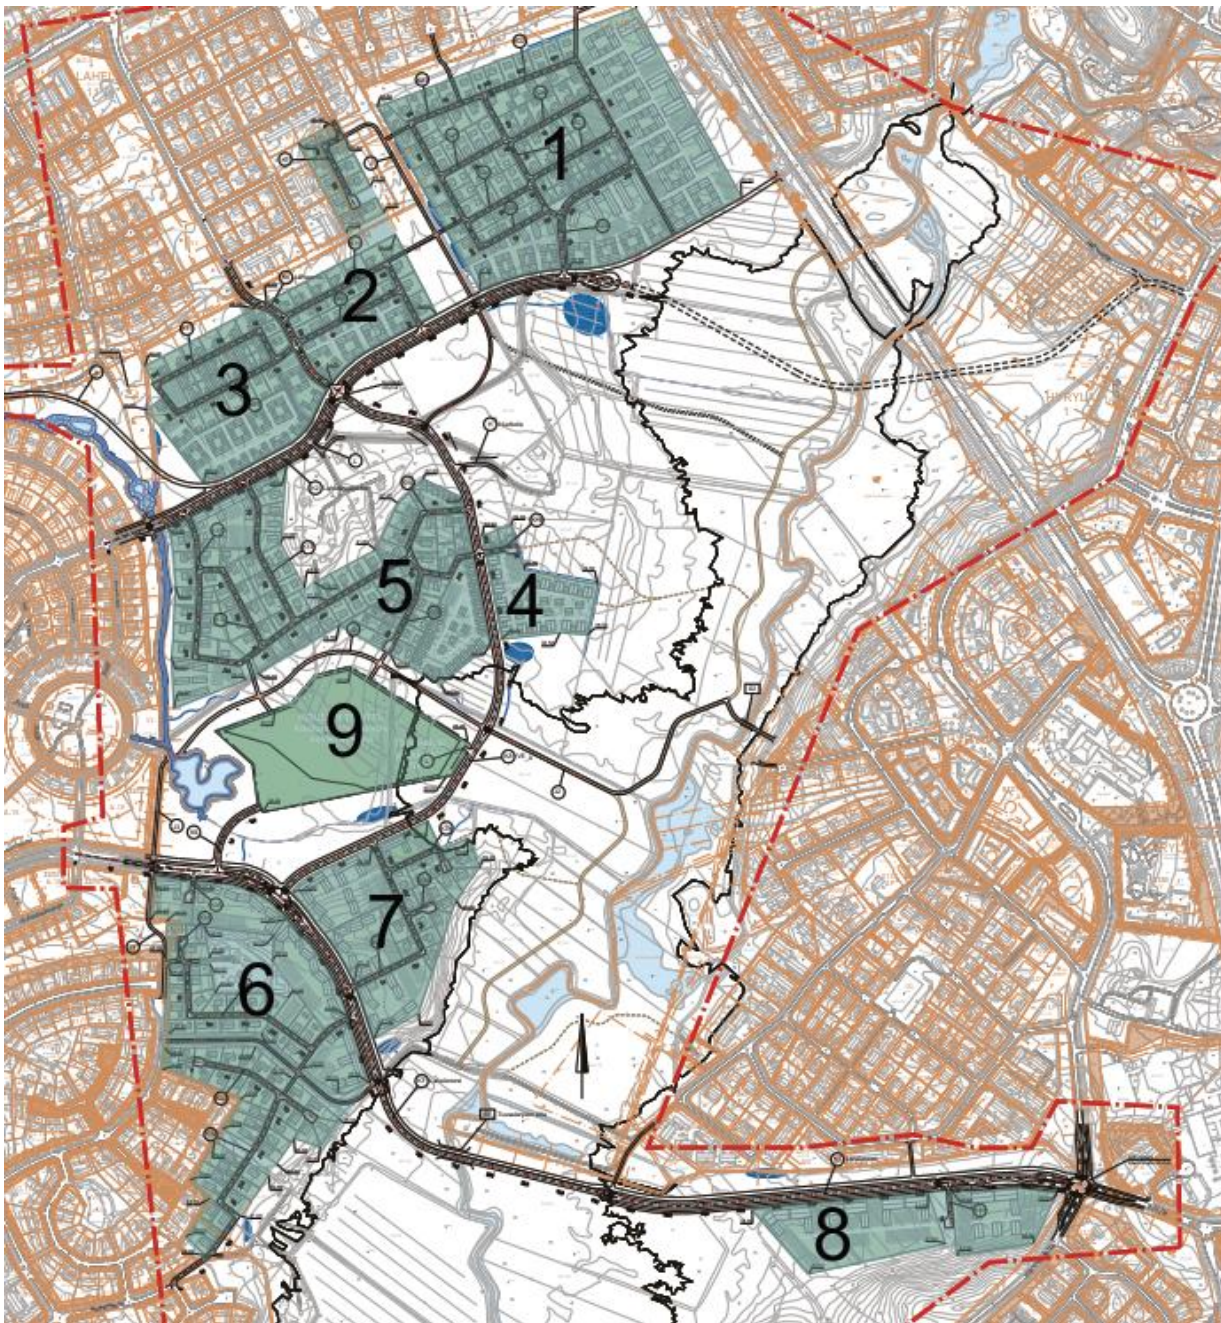

Aluenro.	Asukkaita	Talousvesi				Jätevesi			Rakennetuilta alueilta tulevat jätevedet l/s	Q h _{max} (l/s)
		Q keskikulutus (l/s)	Vesijohdon vuotovesi (l/s)	Q vrk _{max} (l/s)	Q h _{max} (l/s)	Q vrk _{max} (suun. Alue) (l/s)	Q h _{max} (suun. Alue) (l/s)			
Alue 1	1045	1,7	0,6	3,7	7,6	3,96	9,1	80	89,1	
Alue 2	185	0,3	0,1	0,6	1,3	0,70	1,6		1,6	
Alue 3	227	0,4	0,1	0,8	1,7	0,86	2,0		2,0	
Alue 4	159	0,3	0,1	0,6	1,2	0,60	1,4		1,4	
Alue 5	520	0,8	0,3	1,8	3,8	1,97	4,5	20	24,5	
Alue 6	417	0,7	0,2	1,5	3,0	1,58	3,6		3,6	
Alue 7	285	0,5	0,2	1,0	2,1	1,08	2,5		2,5	
Alue 8	365	0,6	0,2	1,3	2,7	1,38	3,2		3,2	
Alue 9		1,2			6,2		7,2		7,2	
Yhteensä	3203	5,2			23,3		27,9	100	128	